

Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

Изделие №:

60186085

Модел:

EVOSTA3 80/180 X

Данни за помпата

Номинално налягане: 1000 kPa

Минимална температура на флуида: -10 °C

Максимална температура на флуида: 110 °C

EEI: ≤ 0,19

Минимална дълбочина на засмукване:

Температура °C 90

Минимална дълбочина на засмукване: m 10

Неоходими данни

Дебит:

Напор:

Флуид (%):

Температура на флуида: 20 °C

Плътност: 998.3 kg/m³

Кинематичен вискозитет: 1.005 mm²/s

Парно налягане: 2.34 kPa

Хидравлични данни (работна точка)



Дебит:

Напор:

Материали

Кожуш на статора AISI 316
Работно колело Ultrason
Вал Алуминиев окис
Bearing housing Месинг
Bushing Алуминиев окис
Ротор Fe
Axial bearing Графит

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906

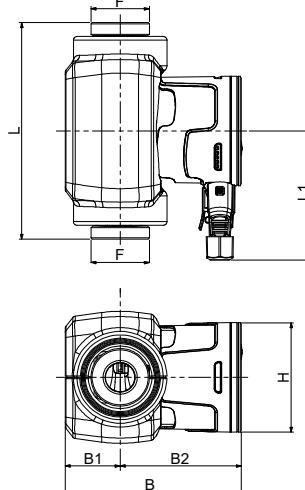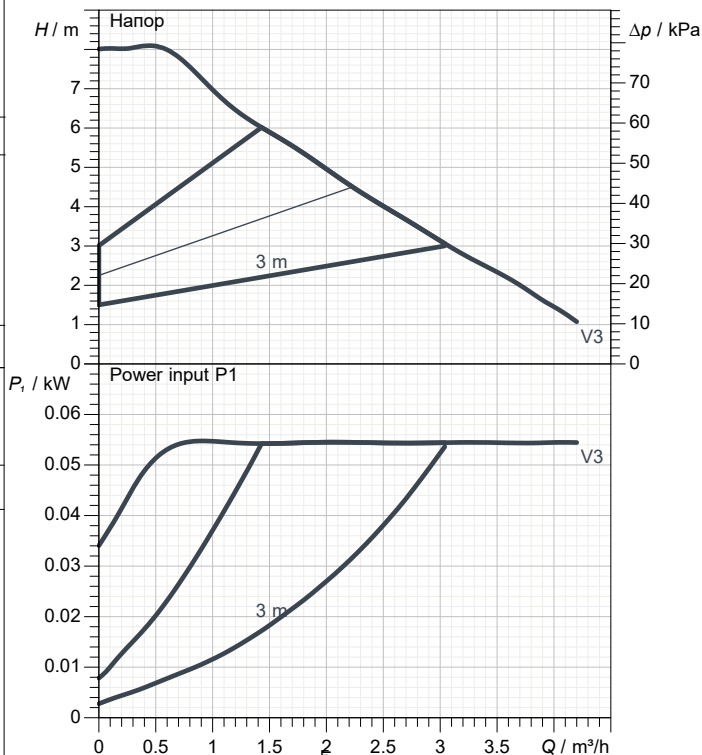

Данни за двигателя

Марка на двигателя: DAB

Входно напрежение P1 0.055 kW

Номинално напрежение: 1~ 230 V 50 Hz

Номинален ток: 0.47 A

Степен на защита: IP X5

Размери в mm

B	144.1	L1	107.5				
B1	45						
B2	99.1						
F	2"						
H	91						
L	180						

Тегло: 2.38 kg

Свързване на помпата

Смукателна страна 2" G

Страна за изпразване 2" G


Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

EVOSTA3 80/180 X

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906

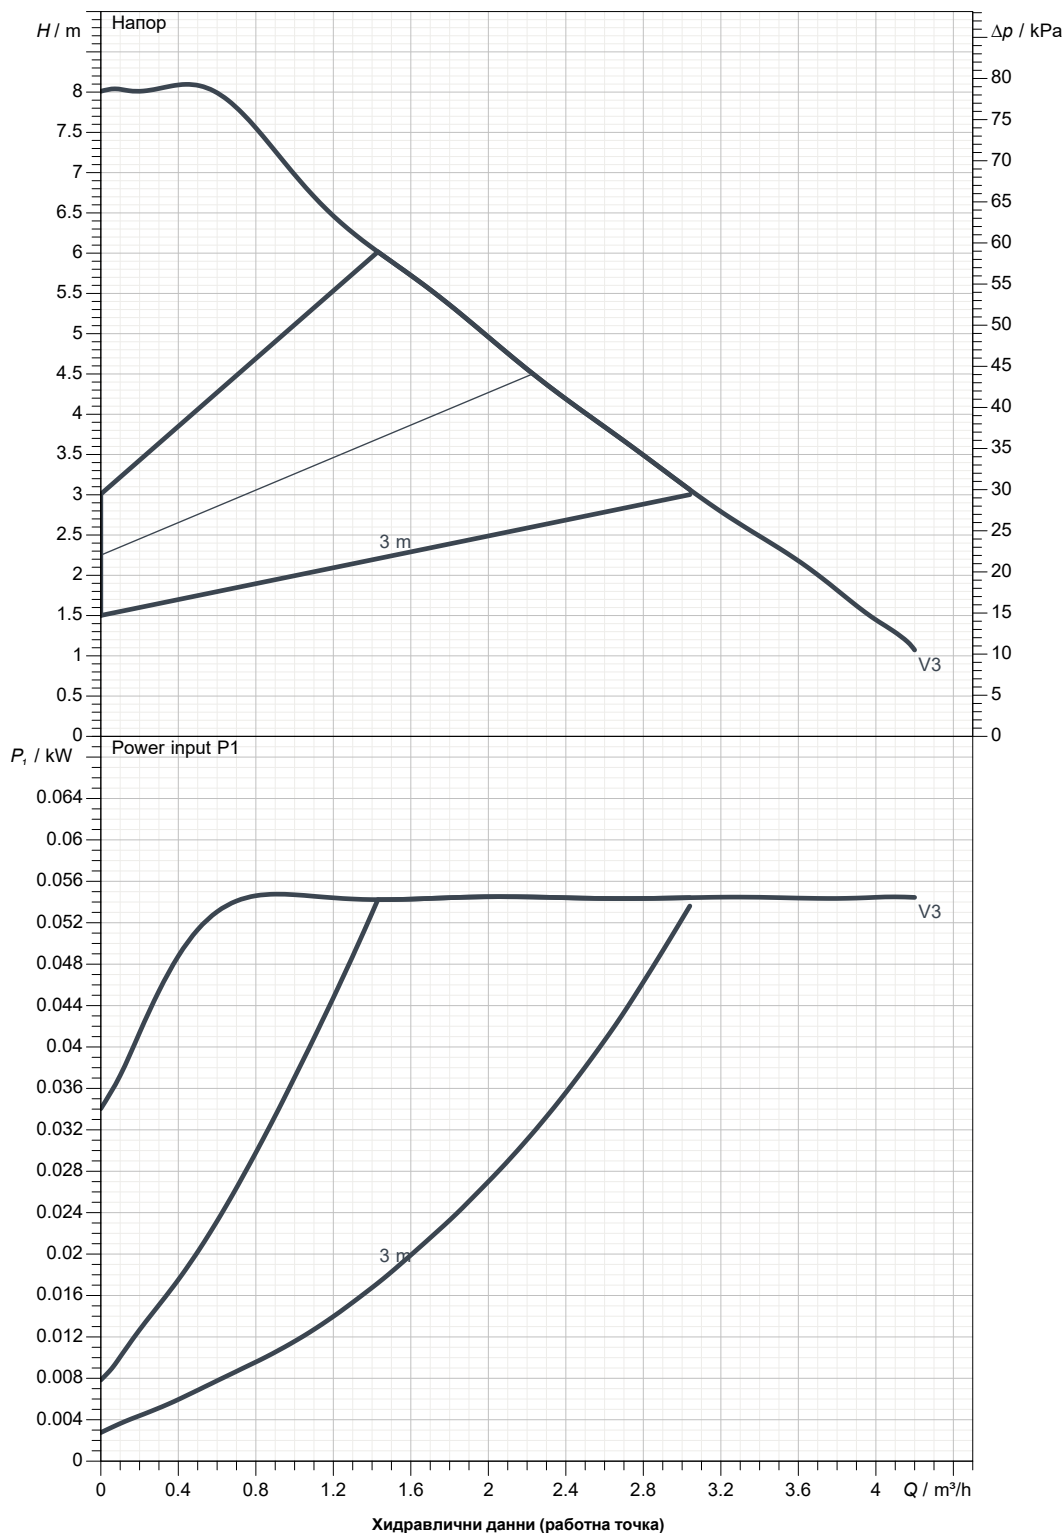

Смукателна страна
2" G
10 bar (1000 KPa)

Страна за изпразване
2" G
10 bar (1000 KPa)

Дебит:

Напор:

Номинална скорост:
2900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE



ОРАЗМЕРЕН ЧЕРТЕЖ

2020-07-0€

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

EVOSTA3 80/180 X

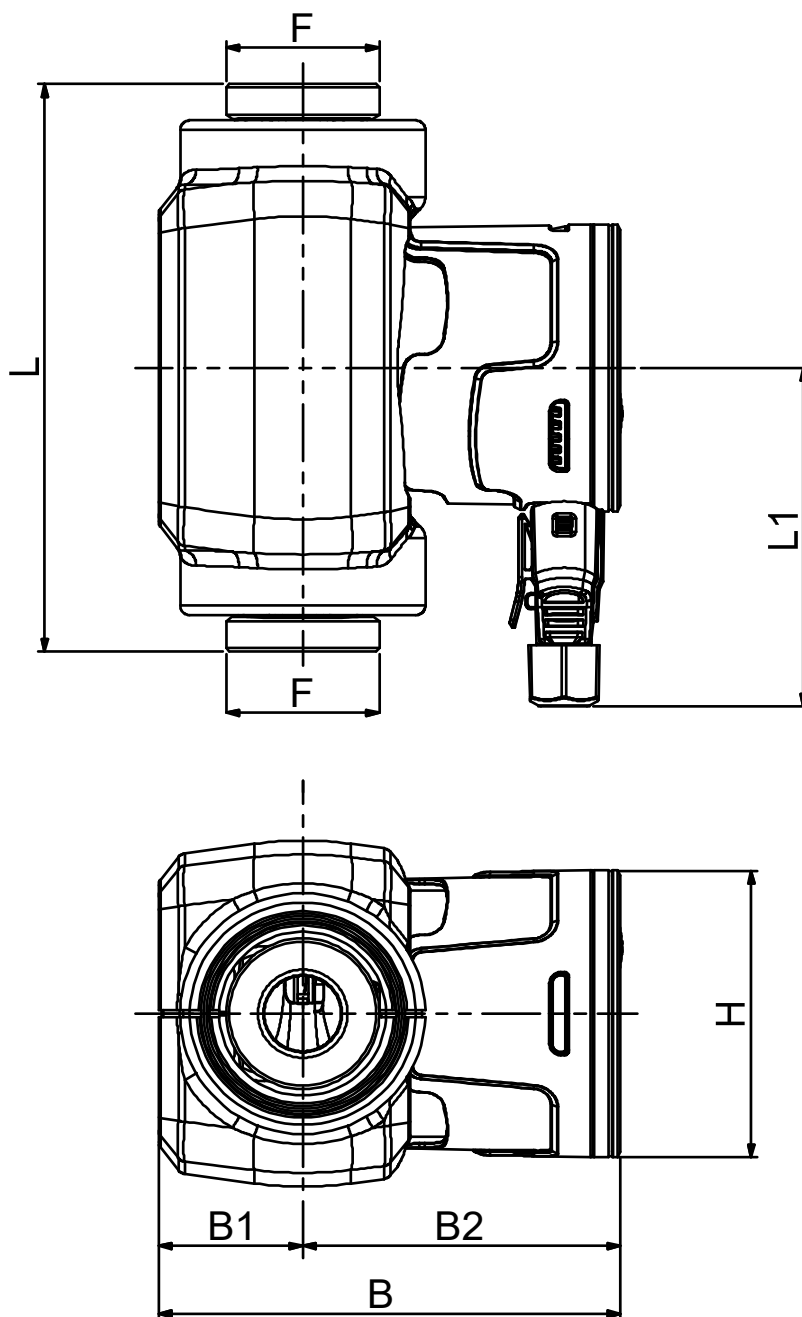

Dimensions in mm

Свързване на помпата

1	B	144.1							
2	B1	45							Смукател
3	B2	99.1							2" G
4	F	2"							10 bar (1000 KPa)
5	H	91							Изпразнител
6	L	180							2" G
7	L1	107.5							10 bar (1000 KPa)
8									
9									
10									
11									
12									

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE